

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



試験項目		試験方法		生地No.	1	RW白	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L0842:2021	変退色										
	洗濯 (級)	JIS L0844:2011 A-2法 (セッケン)	変退色										
			汚染 液汚染										
	汗 (級)	JIS L 0848:2004	酸	変退色									
			アルカリ	汚染									
	摩擦 (級)	JIS L0849:2013 II形 タテ/ヨコ	乾燥 湿潤										
	水 (級)	JIS L0846:2004	変退色 汚染										
	ドライ クリーニング (級)	JIS L0860:2020 A-1法	変退色										
			汚染 液汚染										
	色泣き (級)	大丸法	汚染										
塩素処理水 (級)	JIS L0884:1996 B法	変退色											
昇華 (級)	JIS L0854:2013	変退色 汚染											
ホルムアルデヒド	JIS L1041:2011 B法	ppm											
寸法変化率(%)・物性	浸せき法	JIS L1096:2010 D法	タテ ヨコ										
	ヒリング (級)	JIS L1076:2012 ICI試験機法	5時間										
	接触冷温感 [q·max] (W/cm ²)	温度検出器と 試験片の温度差 ΔT=10°C	裏面										
	吸水性 (秒)	JIS L1907:2010 滴下法	初期	1									
	速乾性 (%)	拡散性残留水分率 カン法	初期	47.9 グラフ別紙報告									
混用率 (%)	JIS L1030-2:2012												

備考 依頼者指定項目

色	1	RW白	2	3	4	5	6	7	8
生地 本									



当センターの書面による承認を経ずに試験報告書のコピー(全文コピーを除く)はご遠慮下さい

納入先	会社名	
	担当者	
	分類コード 商品コード	
	納入者コード	
納入者	会社名	平湖市三禾染整股份有限公司
	担当者	朱雨星
	所在地	浙江省平湖市城西路899号
	品名	品番 COOLMOON XYHF-141 色数 1点
依頼書記載 混用率(%)		

判定	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色)・不合格(色)
	ホルムアルデヒド 物性	合格(色)・不合格(色)

試験機関名	上海申啓奈辛格檢測技術有限公司 一般財団 品質検査協會 法人 上海試験センター 上海市閔行区都会路1885号3F TEL 021-6490-4061 FAX 021-6490-1734		
受付	2022年12月06日		
発行	2022年12月12日 報告書 No.SH- 2257960-1/2		
処理	作成	担当	確認
	費曉芸	黄培莉	
添付白布			
混用率(%)			
JIS L 1030-2:2012			




速乾性 : 拡散性残留水分率 (カケン法)

当所受付番号	SH-2257960-2/2
依頼者名	平湖市三禾染整股份有限公司
品名	COOLMOON
品番	XYHF-141
色番	RW白

測定結果

測定時間 (min)	拡散性残留水分率 (%)
0	100.0
5	99.0
10	95.8
15	91.5
20	86.9
25	82.0
30	77.0
35	72.0
40	67.1
45	62.2
50	57.3
55	52.6
60	47.9
65	43.5
70	41.3
75	---
80	---
85	---
90	---
95	---
100	---
105	---
110	---
115	---
120	---

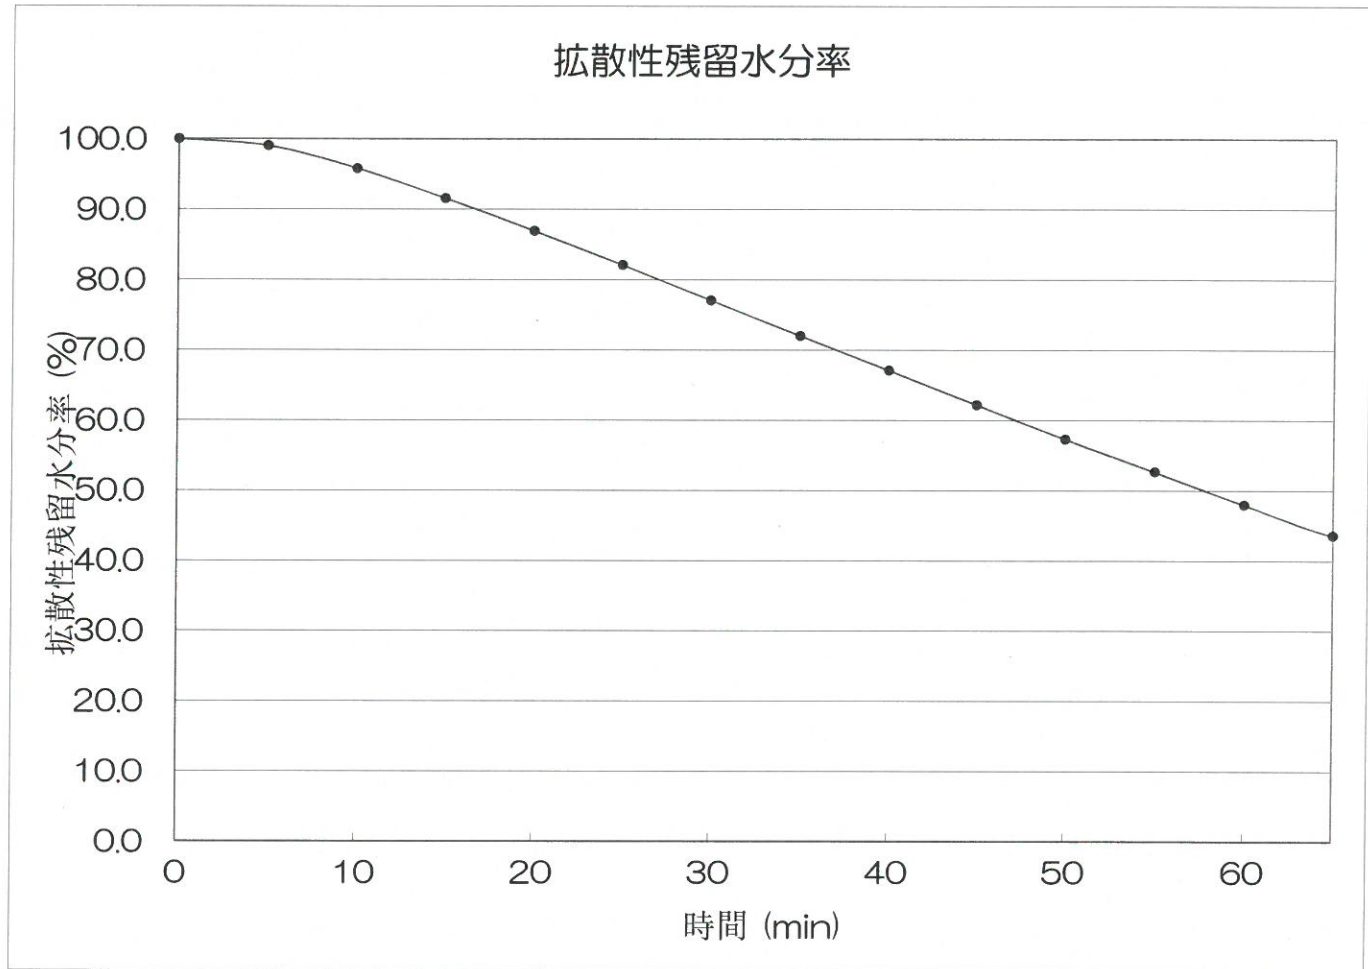

洗濯処理方法 : 未処理

発行日 : 2022年 12月 12日
 検査機関名 : 一般財団法人 メンケン品質検査協会
 上海試験センター

